
















LEGENDA:


-  CRS
-  COD
-  CLK
-  CW
-  ADI
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

UWAGI:

- Ponieważ zastosowane w Zanku moduły ADI4-M nie są już produkowane, konieczna jest wymiana centrali na nową typu CS9/Guanto 3000. Dzięki temu będzie możliwa rozbudowa systemu o nowe czujki podbięte do proponowanych modułów CS9-ADI.
 - Instalację wykonać jako podtynkową. Przewody prowadzić w rurce niepalnej karbowanej.
 - W kosztorysie uwzględniono całą długość przewodów nagłaśnialnych i alarmowych. Nie uwzględniono wymiany centrali alarmowej na nową.
- * W przypadku montażu modułów CS9-ADI za lub w gablotach należy zapewnić łatwy dostęp do nich. Jeśli nie będzie to możliwe - zabudować na wys. takiej samej jak już istniejąca.

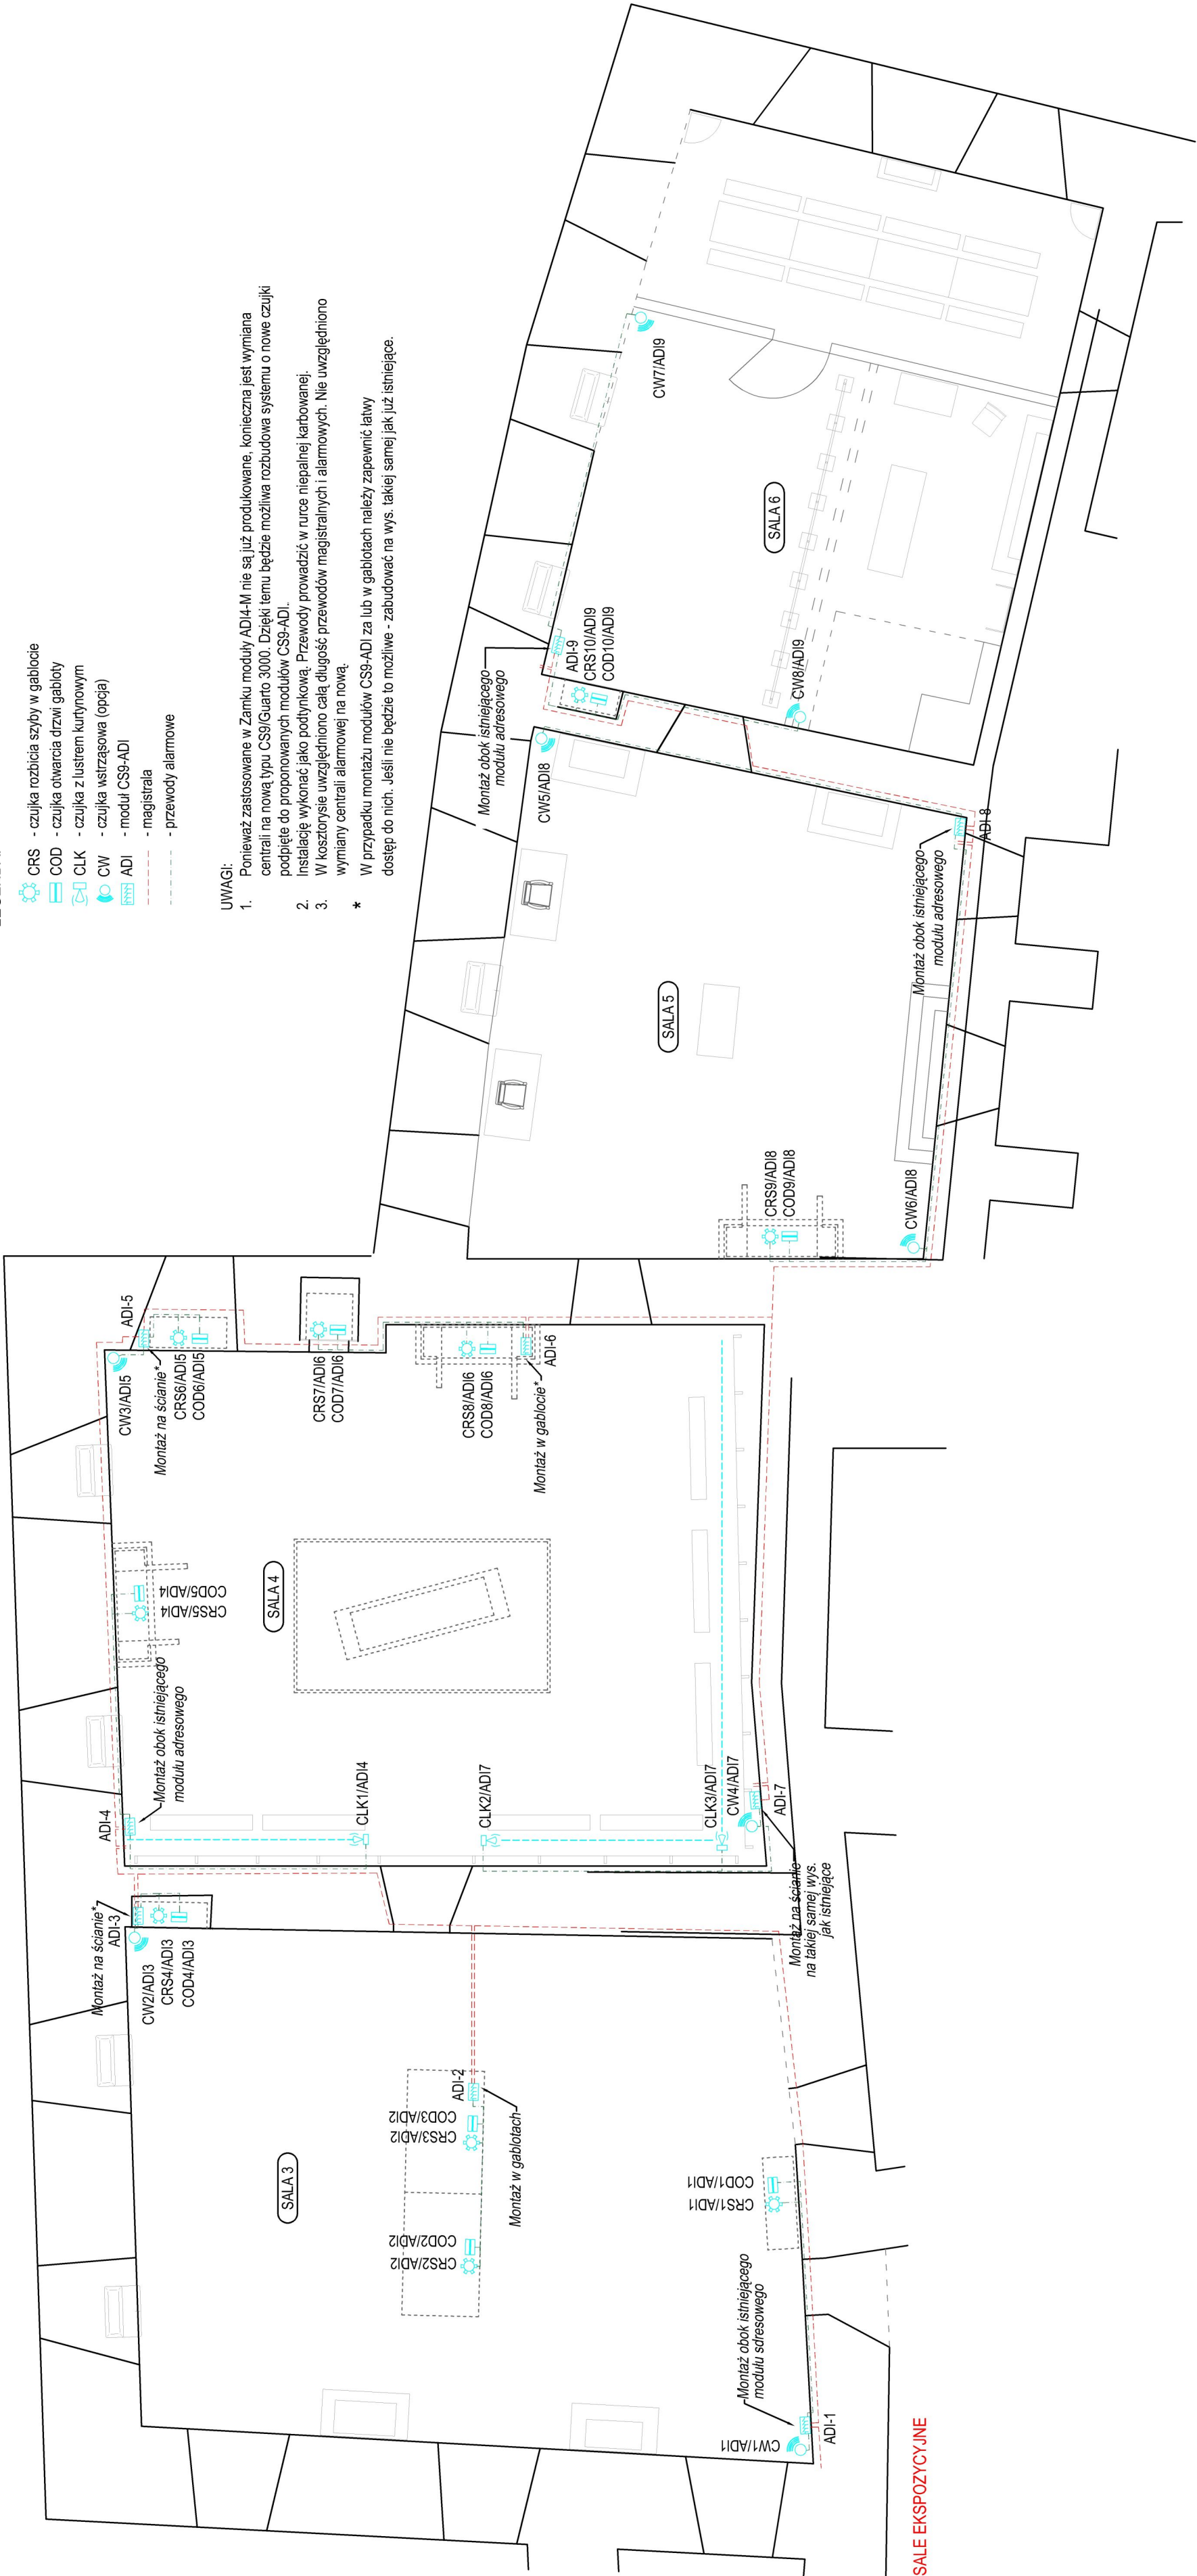

SALE EKSPOZYCYJNE

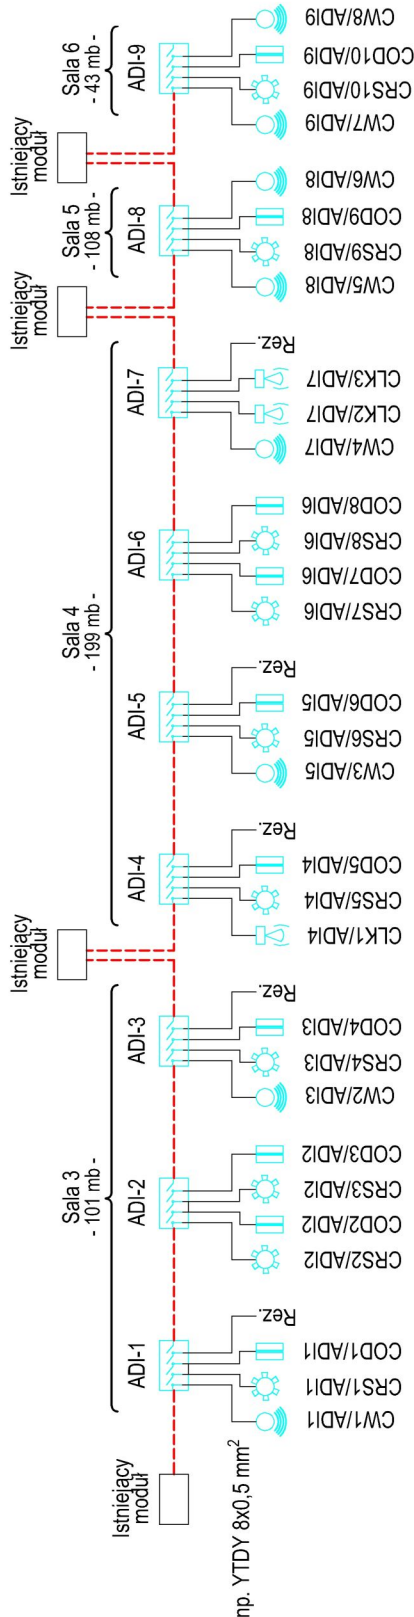

np. YTDY 8x0.5 mm²

Uwaga Wymiary i wielkości sprawdzić na budowie przed przysięgnięciem do robot. Odstępstwa od projektu uzgodnić z Projektantem. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.			autor opracowania Pracownia S dr arch. Włodzisław Łukasz Samat tel.: 602 712 793 mail: samat@wp.pl		
projekt Aranżacja wystawy stałej pt. Kultura Staropolska			inwestor / zlecająca Zamek Pięskowa Skala oddział Zamku Królewskiego na Wawelu 32-045 Suliszowa		
kierownik Projekt wykonawczy			rysunek Instalacja SSWIN - sale wystawowe Rozmieszczenie modułów adres. i czujek		
autor rysunku mgr inż. Robert Siudut			data XII 2019		
			skala 1:100		rys. nr EL.1.6